

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP 0320

für fischer Injektionssystem FIS P Plus (Injektionsdübel für den Einsatz in Mauerwerk)

DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **DoP 0320**
2. Verwendungszweck(e): **Nachträgliche Befestigung in Mauerwerk siehe Anhang, insbesondere die Anhänge B1 - B10.**
3. Hersteller: **fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Str. 1, 72178 Waldachtal, Deutschland**
4. Bevollmächtigter: **-**
5. AVCP - System/e: **1**
6. Europäisches Bewertungsdokument: **ETAG 029, April 2013, verwendet als EAD**
Europäische Technische Bewertung: **ETA-11/0419; 2015-10-30**
Technische Bewertungsstelle: **DIBt- Deutsches Institut für Bautechnik**
Notifizierte Stelle(n): **2873 TU Darmstadt**

7. Erklärte Leistung(en):

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Charakteristischer Werte für den Widerstand:

Abminderungsfaktor: siehe Anhang, insbesondere Anhang C6

Charakteristischer Widerstand eines Einzeldübels bei Zugbelastung: siehe Anhang, insbesondere die Anhänge B2, C1-C4

Charakteristischer Widerstand einer Dübelgruppe bei Zugbelastung: siehe Anhang, insbesondere Anhang C8

Charakteristischer Widerstand eines Einzeldübels bei Querbelastung: siehe Anhang, insbesondere die Anhänge B2, C1-C4

Charakteristischer Widerstand einer Dübelgruppe bei Querbelastung ohne und mit Randeinfluss: siehe Anhang, insbesondere Anhang C8

Charakteristischer Rand- und Achsabstand: siehe Anhang, insbesondere die Anhänge C7, C8

Minimaler Rand- und Achsabstand: siehe Anhang, insbesondere die Anhänge C7, C8

Gruppenfaktor Zug- und Querbelastung: siehe Anhang, insbesondere die Anhänge C7, C8

Minimale Bauteildicke: siehe Anhang, insbesondere Anhang B3, B4, C1-C4

Dauerhaftigkeit: siehe Anhang, insbesondere die Anhänge A4, B1, B2

Verschiebungen: siehe Anhang, insbesondere Anhang C5

Sicherheit im Brandfall (BWR 2)

Brandverhalten: Klasse (A1)

Hygiene, Gesundheit und Umwelt (BWR 3)

Emission und/ oder Freisetzung von gefährlichen Stoffen NPD

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder **-**
Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Dr. Oliver Geibig, Geschäftsführer Business Units & Engineering
Tumlingen, 2024-01-21



Jürgen Grün, Geschäftsführer Chemie & Qualität

Diese Leistungserklärung wurde in mehreren Sprachen erstellt. Für alle Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung ergeben, ist die Fassung in englischer Sprache maßgeblich.

Der Anhang enthält freiwillige und ergänzende Informationen in englischer Sprache, die über die (sprachneutral festgelegten) gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Das fischer Injektionssystem FIS P Plus für Mauerwerk ist ein Verbunddübel (Injektionstyp), der aus einer Mörtelkartusche mit fischer Injektionsmörtel FIS P Plus, FIS P Plus Low Speed und FIS P Plus High Speed, einer Injektions-Ankerhülse und einer Ankerstange mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe oder einer Innengewinde-Ankerstange besteht. Die Stahlteile bestehen aus verzinktem Stahl, nichtrostendem Stahl oder hochkorrosionsbeständigem Stahl.

Die Ankerstange wird in ein mit Injektionsmörtel gefülltes Bohrloch gesetzt und durch den Verbund zwischen Stahlteil, Injektionsmörtel und Mauerwerk verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dübel entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dübels von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristische Werte für Zug- und Querbeanspruchung	Siehe Anhang C 1 – C 4
Charakteristische Biegemomente	Siehe Anhang C 5
Verschiebungen unter Zug- und Querbeanspruchung	Siehe Anhang C 5
Reduktionsfaktor für Baustellenversuche (β -Faktor)	Siehe Anhang C 6
Rand- und Achsabstände	Siehe Anhang C 7 – C 8

3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Der Dübel erfüllt die Anforderungen der Klasse A1
Feuerwiderstand	Leistung nicht bewertet

3.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Bezüglich gefährlicher Stoffe können die Produkte im Geltungsbereich dieser Europäischen Technischen Bewertung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europäische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu erfüllen, müssen gegebenenfalls diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden.

3.4 Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

Die wesentlichen Merkmale bezüglich Sicherheit bei der Nutzung sind unter der Grundanforderung Mechanische Festigkeit und Standsicherheit erfasst.

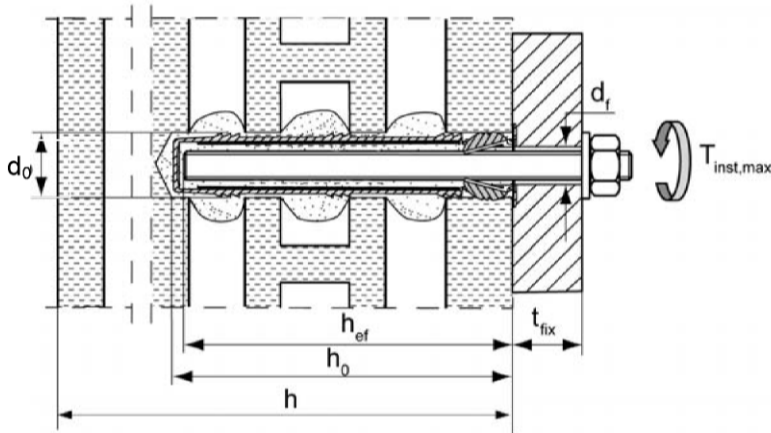
4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß der Leitlinie für die europäische technische Zulassung ETAG 029, April 2013 verwendet als Europäisches Bewertungsdokument (EAD) gemäß Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 gilt folgende Rechtsgrundlage: [97/177/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

Einbauzustände Teil 1

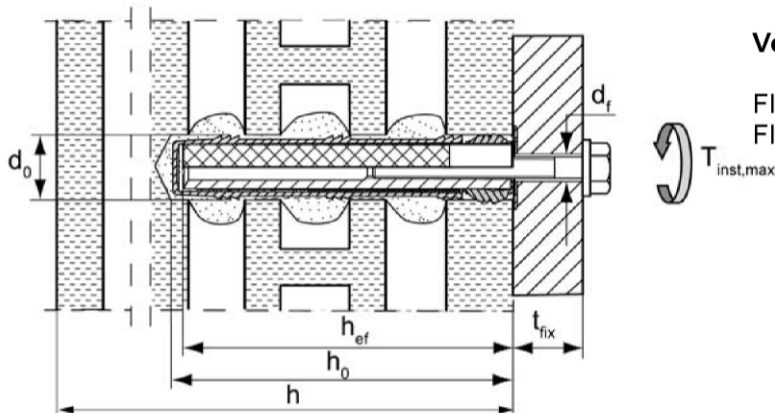
Ankerstangen mit Injektions-Ankerhülse FIS H K; Montage in Loch- und Vollsteinen



Vorsteckmontage

FIS H 12x85 K
FIS H 16x85 K
FIS H 16x130 K
FIS H 20x85 K
FIS H 20x130 K
FIS H 20x200 K

Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhülse FIS H K; Montage in Loch- und Vollstein



Vorsteckmontage

FIS H 16x85 K – FIS E 11x85 M6 und M8
FIS H 20x85 K – FIS E 15x85 M10 und M12

h_{ef} = effektive Verankerungstiefe
 h_0 = Bohrlochtiefe
 t_{fix} = Dicke des Anbauteils
 h = Dicke des Mauerwerks

d_0 = Bohrerinnendurchmesser
 d_f = Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil
 $T_{inst,max}$ = maximales Drehmoment

fischer Injektionsystem FIS P Plus für Mauerwerk

Produktbeschreibung

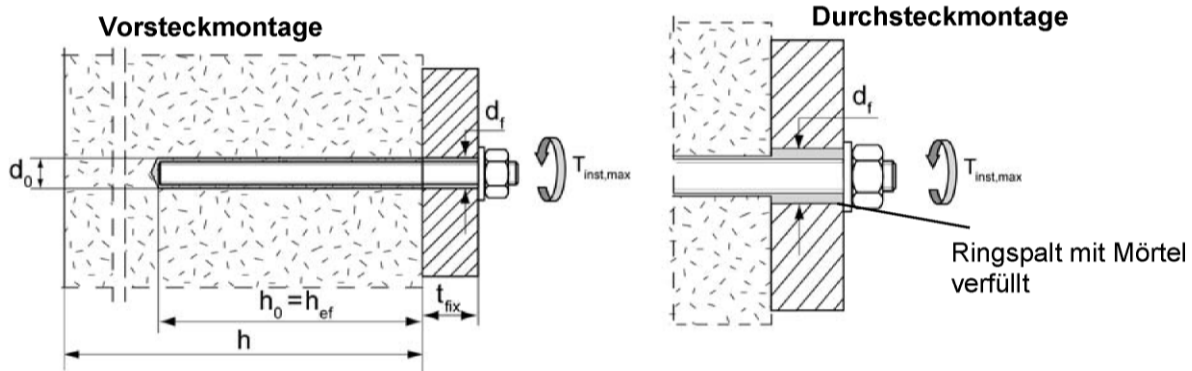
Einbauzustand, Teil 1; Montage in Loch- und Vollsteinen

Anhang A 1

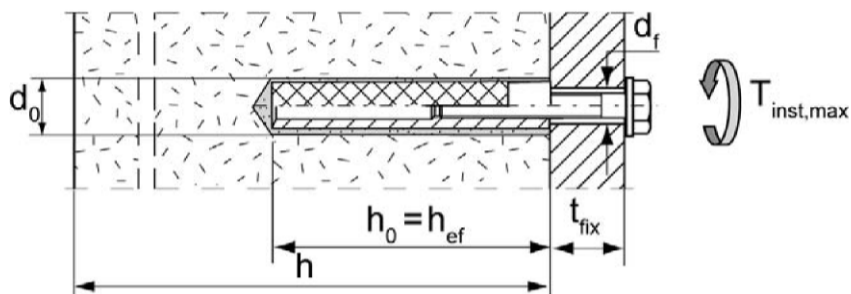
Anhang 3 / 24

Einbauzustände Teil 2

Ankerstangen ohne Injektions-Ankerhülse FIS H K; Montage in Vollstein und Porenbeton



Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhülse FIS H K; Montage in Vollstein und Porenbeton



Vorsteckmontage

FIS E 11x85 M6
FIS E 11x85 M8
FIS E 15x85 M10
FIS E 15x85 M12

h_{ef} = effektive Verankerungstiefe
 h_0 = Bohrlochtiefe
 t_{fix} = Dicke des Anbauteils
 h = Dicke des Mauerwerks
 d_0 = Bohrerinnenndurchmesser
 d_f = Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil
 $T_{inst,max}$ = maximales Drehmoment

fischer Injektionsystem FIS P Plus für Mauerwerk

Produktbeschreibung

Einbauzustand, Teil 2; Montage in Vollstein und Porenbeton

Anhang A 2

Anhang 4 / 24

Statikmischer MR oder ME

Shuttle Kartusche

(Größen: 345 ml; 360 ml; 390 ml; 950 ml; 1100ml; 1500 ml)

Aufdruck: FIS P Plus, FIS P Plus High Speed, FIS P Plus Low Speed, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum, Kolbenwegskala, Aushärte- und Verarbeitungszeiten (temperaturabhängig), Gefahrenhinweise, Größe, Volumen

Koaxial Kartusche

(Größen: 100 ml; 150 ml; 300 ml; 380 ml; 400ml; 410 ml)

Aufdruck: FIS P Plus, FIS P Plus High Speed, FIS P Plus Low Speed, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum, Kolbenwegskala, Aushärte- und Verarbeitungszeiten (temperaturabhängig), Gefahrenhinweise, Größe, Volumen

alternative
Spitzengeometrie

M8, M10, M12

alternative
Kopfgeometrie

FIS H 12x85 K
FIS H 16x85 K
FIS H 20x85 K

FIS E M6, FIS E M8
FIS E M10, FIS E M12

FIS H 16x130 K
FIS H 20x130 K
FIS H 20x200 K

1. Mörtelkartusche

2. Ankerstange

3. Unterlegscheibe

4. Sechskantmutter

5. Innengewindeanker FIS E

6. Injektions-Ankerhülse FIS H K

fischer Injektionsystem FIS P Plus für Mauerwerk

Produktbeschreibung

Kartuschen, Ankerstangen, Innengewindeanker, Injektions- Ankerhülse

Anhang A 3

Anhang 5 / 24

Tabelle A1: Werkstoffe

Teil	Bezeichnung	Material		
		Mörtel, Härter; Füllstoff		
1	Mörtelkartusche			
		Stahl, verzinkt	Nichtrostender Stahl A4	Hochkorrosionsbeständiger Stahl C
2	Ankerstange	Festigkeitsklasse 5.8 oder 8.8; EN ISO 898-1:2013 verzinkt $\geq 5\mu\text{m}$, EN ISO 4042:1999 A2K oder feuerverzinkt EN ISO 10684:2004 $f_{uk} \leq 1000 \text{ N/mm}^2$ $A_5 > 8\%$	Festigkeitsklasse 50, 70 oder 80 EN ISO 3506:2009 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362; 1.4062 EN 10088-1:2014 $f_{uk} \leq 1000 \text{ N/mm}^2$ $A_5 > 8\%$	Festigkeitsklasse 50 oder 80 EN ISO 3506:2009 oder Festigkeitsklasse 70 mit $f_{yk} = 560 \text{ N/mm}^2$ 1.4565; 1.4529 EN 10088-1:2014 $f_{uk} \leq 1000 \text{ N/mm}^2$ $A_5 > 8\%$
3	Unterlegscheibe ISO 7089:2000	verzinkt $\geq 5\mu\text{m}$, EN ISO 4042:1999 A2K oder feuerverzinkt ISO 10684:2004	1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088-1:2014	1.4565; 1.4529 EN 10088-1:2014
4	Sechskantmutter	Festigkeitsklasse 5 oder 8; EN ISO 898-2:2013 verzinkt $\geq 5\mu\text{m}$, ISO 4042:1999 A2K oder feuerverzinkt ISO 10684:2004	Festigkeitsklasse 50, 70 oder 80 ISO 3506:2009 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088-1:2014	Festigkeitsklasse 50, 70 oder 80 ISO 3506:2009 1.4565; 1.4529 EN 10088-1:2014
5	Innengewindeanker FIS E	Festigkeitsklasse 5.8; EN 10277-1:2008 verzinkt $\geq 5\mu\text{m}$, EN ISO 4042:1999 A2K	Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506:2009 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088-1:2014	Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506-1:2009 1.4565; 1.4529 EN 10088-1:2014
	Schraube oder Gewinde- / Ankerstange für Innengewindeanker FIS E	Festigkeitsklasse 5.8 oder 8.8; EN ISO 898-1:2013 verzinkt $\geq 5\mu\text{m}$, ISO 4042:1999 A2K	Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506:2009 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 EN 10088-1:2014	Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506-1:2009 1.4565; 1.4529 EN 10088-1:2014
6	Injektions-Ankerhülse FIS H K	PP / PE		

fischer Injektionsystem FIS P Plus für Mauerwerk

Produktbeschreibung
Werkstoffe

Anhang A 4

Anhang 6 / 24

Spezifizierung des Verwendungszwecks Teil 1

Beanspruchung der Verankerung:

- Statische oder quasi-statische Lasten

Verankerungsgrund:

- Mauerwerk aus Vollsteinen (Nutzungskategorie b) und Mauerwerk aus Porenbeton (Nutzungskategorie d), entsprechend Anhang B 8.
Hinweis: Die charakteristischen Tragfähigkeiten gelten auch für größere Steinformate und größere Druckfestigkeiten der Mauersteine.
- Mauerwerk aus Hohlblöcken und Lochsteinen (Nutzungskategorie c), entsprechend Anhang B8.
- Der Mörtel des Mauerwerks muss mindestens der Druckfestigkeitsklasse M2,5 gemäß EN 998-2:2010 entsprechen.
- Für andere Steine in Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk oder Porenbeton darf die charakteristische Tragfähigkeit der Dübel durch Baustellenversuche nach ETAG 029, Anhang B unter Berücksichtigung des β -Faktors nach Anhang C6, Tabelle C4 ermittelt werden.

Temperaturbereiche:

- I von - 40°C bis +80°C (max. Kurzzeit-Temperatur +80°C und max. Langzeit-Temperatur +50°C)

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

- Trockenes und nasses Mauerwerk (in Bezug auf den Injektionsmörtel).
- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume
(verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbeständiger Stahl).
- Bauteile im Freien, einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe oder in Feuchträumen, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbeständiger Stahl).
- Bauteile im Freien oder in Feuchträumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen
(hochkorrosionsbeständiger Stahl).
Hinweis: Besonders aggressive Bedingungen sind z. B. ständiges, abwechselndes Eintauchen in Meerwasser oder der Bereich der Spritzzone von Meerwasser, chlorhaltige Atmosphäre in Schwimmbadhallen oder Atmosphäre mit extremer chemischer Verschmutzung
(z.B. in Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder Straßentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

fischer Injektionsystem FIS P Plus für Mauerwerk

Verwendungszweck
Spezifikationen Teil 1

Anhang B 1

Anhang 7 / 24

Spezifizierung des Verwendungszwecks Teil 2

Bemessung:

Die Bemessung der Verankerung erfolgt in Übereinstimmung mit ETAG 029, Anhang C, Bemessungsmethode A unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Mauerwerks erfahrenen Ingenieurs.

Gültig für alle Steine, falls keine anderen Werte spezifiziert sind:

$$N_{Rk} = N_{Rk,s} = N_{Rk,p} = N_{Rk,b} = N_{Rk,pb}$$

$$V_{Rk} = V_{Rk,s} = V_{Rk,b} = V_{Rk,c} = V_{Rk,pb}$$

- Unter Berücksichtigung des im Bereich der Verankerung vorhandenen Mauerwerks, den zu verankernden Lasten sowie der Weiterleitung dieser Lasten im Mauerwerk sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der Dübel anzugeben.

Einbau:

- Kategorie d/d: -Installation und Verwendung in trockenem Mauerwerk
- Kategorie w/w:-Installation und Verwendung in trockenem und nassem Mauerwerk
- Bohrlocherstellung durch Hammerbohren.
- Im Fall von Fehlbohrungen sind diese zu vermörteln.
- Überbrückung von nichttragenden Schichten (z.B. Putz) siehe Anhang B 4 (Tabelle B1.3)
- Einbau des Dübels durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters.
- Befestigungsschrauben oder Ankerstangen (einschließlich Mutter und Unterlegscheibe) müssen den zugehörigen Materialien und Festigkeitsklassen für den fischer Innengewindeanker FIS E entsprechen.
- Aushärtezeiten siehe Anhang B5, Tabelle B3.
- Handelsübliche Gewindestangen, Unterlegscheiben und Sechskantmuttern dürfen ebenfalls verwendet werden, wenn die folgenden Anforderungen erfüllt werden:

Materialabmessungen und mechanische Eigenschaften der Metallteile entsprechend den Angaben aus Anhang A 4, Tabelle A1.

Bestätigung der Material- und mechanischen Eigenschaften der Metallteile durch Prüfzeugnis 3.1 gemäß EN 10204:2004, die Dokumente müssen aufbewahrt werden.

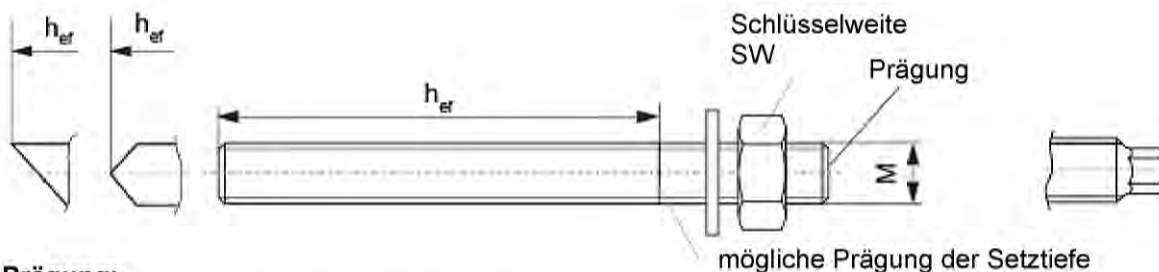
Markierung der Ankerstange mit der vorgesehenen Verankerungstiefe. Dies darf durch den Hersteller oder durch eine Person auf der Baustelle durchgeführt werden.

fischer Injektionsystem FIS P Plus für Mauerwerk

Verwendungszweck
Spezifikationen Teil 2

Anhang B 2

Anhang 8 / 24



Prägung:

Festigkeitsklasse 8.8 oder hochkorrosionsbeständiger Stahl C, Festigkeitsklasse 80: •

Nichtrostender Stahl A4, Festigkeitsklasse 50 und hochkorrosionsbeständiger Stahl C, Festigkeitsklasse 50: ••

Tabelle B1.1: Montagekennwerte für Ankerstange ohne Injektions-Ankerhülse

Größe		M8	M10	M12
Bohrernennendurchmesser	$d_{nom}=d_0$ [mm]	10	12	14
Schlüsselweite	SW [mm]	13	17	19
Effektive Verankerungstiefe ¹⁾	$h_{ef,min}$ [mm]	50		
Bohrlochtiefe $h_0 = h_{ef}$	$h_{ef,max}$ [mm]	$h-30$ und ≤ 200 mm		
Effektive Verankerungstiefe Porenbeton	$h_{ef,min}$ [mm]	100		
	$h_{ef,max}$ [mm]	120		
Maximales Drehmoment	$T_{inst,max}$ [Nm]	10		
Max. Anzugsdrehmoment für Porenbeton	$T_{inst,max}$ [Nm]	1	2	
Durchmesser des Vorsteckmontage	$d_f \leq$ [mm]	9	12	14
Durchgangslochs im Anbauteil Durchsteckmontage	$d_f \leq$ [mm]	11	14	16

¹⁾ $h_{ef,min} \leq h_{ef} \leq h_{ef,max}$ ist zulässig.

fischer Innengewindeanker FIS E

FIS E 11x85 M6, FIS E 11x85 M8

FIS E 15x85 M10, FIS E 15x85 M12



Tabelle B1.2: Montagekennwerte für Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhülse

Größe	FIS E	11x85 M6	11x85 M8	15x85 M10	15x85 M12
Durchmesser Innengewindeanker	d_H [mm]	11		15	
Bohrernennendurchmesser	$d_{nom}=d_0$ [mm]	14		18	
Bohrlochtiefe	h_0 [mm]	85			
Effektive Verankerungstiefe	$L_H=h_{ef}$ [mm]	85			
Maximales Drehmoment	$T_{inst,max}$ [Nm]	4	10		
Max. Anzugsdrehmoment für Porenbeton	$T_{inst,max}$ [Nm]	1		2	
Durchmesser des Durchgangslochs im Anbauteil	$d_f \leq$ [mm]	7	9	12	14
Einschraubtiefe	$L_{E,min}$ [mm]	6	8	10	12

fischer Injektionsystem FIS P Plus für Mauerwerk

Verwendungszweck
Montagekennwerte, Teil 1

Anhang B 3

Anhang 9 / 24

Injektions-Ankerhülse FIS H 12x85; 16x85; 16x130; 20x85; 20x130; 20x200 K

Prägung: Größe
 $D_{\text{Hülse}} \times L_{\text{Hülse}}$
 z. B. 16x85

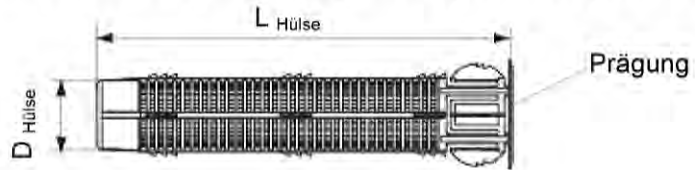


Tabelle B1.3: Montagekennwerte für Ankerstange und Innengewindeanker mit Injektions-Ankerhülse; nur Vorsteckmontage

Größe FIS H...K		12x85	16x85	16x130 ²⁾	20x85	20x130 ²⁾	20x200 ²⁾
Bohrerinnenndurchmesser (d ₀ = D _{Hülse})	d _{nom} =d ₀ [mm]	12	16		20		
Bohrlochtiefe	h ₀ [mm]	90	90	135	90	135	205
Effektive Verankerungstiefe ¹⁾	h _{ef,min} [mm]	85	85	110	85	110	180
	h _{ef,max} [mm]	85	85	130	85	130	200
Größe der Ankerstange	[-]	M8	M8, M10		M12		
Größe des Innengewindeankers	[-]	----	FIS E 11x85 M6/M8	----	FIS E 15x85 M10/M12	----	----
Maximales Drehmoment Ankerstange und Innengewindeanker	T _{inst,max} [mm]	2					

¹⁾ $h_{\text{ef,min}} \leq h_{\text{ef}} \leq h_{\text{ef,max}}$ ist zulässig.

²⁾ Überbrückung nichttragender Schichten (z.B. Putz) möglich

Stahlbürste BS



Nur für Vollsteine und Porenbeton

Tabelle B2: Kennwerte der Reinigungsbürste

Bohr- durchmesser	d_0	[mm]	10	12	14	16	18	20
Bürsten- durchmesser	$d_{b,nom}$	[mm]	11	14	16	20	20	25

Tabelle B3: Maximale Verarbeitungszeit des Mörtels und minimale Aushärtezeit

(Die Temperatur im Mauerwerk darf während der Aushärtung des Mörtels den angegebenen Mindestwert nicht unterschreiten).

Temperatur im Verankerungsgrund [°C]	Minimale Aushärtezeit ¹⁾ t_{cure} [Minuten]		
	FIS P Plus High Speed ³⁾	FIS P Plus ²⁾	FIS P Plus Low Speed ²⁾
-10 bis -5	12 Stunden	-	-
>-5 bis ±0	3 Stunden	24 Stunden	-
>±0 bis +5	90	3 Stunden	6 Stunden
>+5 bis +10	45	90	3 Stunden
>+10 bis +20	30	60	2 Stunden
>+20 bis +30	-	45	60
>+30 bis +40	-	35	30

System Tem- peratur (Mörtel) [°C]	Maximale Verarbeitungszeit t_{work} [Minuten]		
	FIS P Plus High Speed ³⁾	FIS P Plus ²⁾	FIS P Plus Low Speed ²⁾
-	-	-	-
±0	5	-	-
+5	5	13	20
+10	3	9	20
+20	1	5	10
+30	-	4	6
+40	-	2	4

¹⁾ In nassen Steinen muss die Aushärtezeit verdoppelt werden

²⁾ Minimale Kartuschentemperatur +5°C

³⁾ Minimale Kartuschentemperatur ±0°C

fischer Injektionsystem FIS P Plus für Mauerwerk


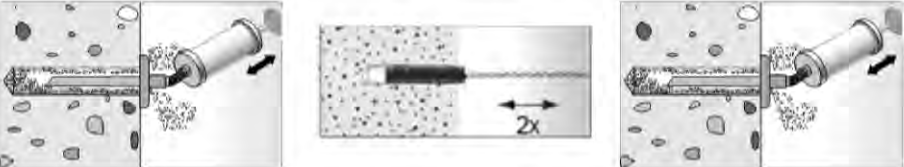



Verwendungszweck
Reinigungsbürste
Verarbeitungs- und Aushärtezeiten

Anhang B 5

Anhang 11 / 24

Montageanleitung Teil 1



Montage und Kartuschenvorbereitung in Vollstein und Porenbeton (ohne Injektions-Ankerhülse)

1		Bohrloch erstellen. Tiefe des Bohrlochs h_0 und Bohrlochdurchmesser d_0 siehe Tabelle B1.1 oder B1.2
2		Bohrloch zweimal ausblasen. Zweimal ausbürsten (siehe Tabelle B2) und nochmals zweimal ausblasen.
3		Verschlusskappe entfernen.
		Statikmischer aufschrauben (die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).
4		Kartusche in geeignete Auspresspistole legen.
		Einen etwa 10 cm langen Strang auspressen, bis der Mörtel gut durchmischt ist. Nicht grau gefärbter Mörtel härtet nicht aus und ist zu verwerfen.
5		Ca. 2/3 des Bohrlochs vom Grund her mit Mörtel verfüllen ¹⁾ . Luft einschüsse vermeiden.
		Bei Durchsteckmontage (nicht FIS E) den Ringspalt mit Mörtel verfüllen
6		Nur saubere und ölfreie Elemente verwenden. Ankerstange mit Setztiefenmarkierung versehen. Die Ankerstange oder den Innengewindeanker FIS E von Hand unter leichten Drehbewegungen einschieben. Nach dem Erreichen der Setztiefenmarkierung muss Überschussmörtel aus dem Bohrlochmund austreten.
7		Nicht berühren. Minimale Aushärtezeit siehe Tabelle B3
		Montage des Anbauteils. $T_{\text{inst,max}}$ siehe Tabelle B1.1 oder B1.2

¹⁾ Genaue Füllmengen siehe Montageanleitung des Herstellers.












Montageanleitung Teil 2

Montage und Kartuschenvorbereitung in Lochstein oder Vollstein mit Injektions-Ankerhülse (Vorsteckmontage)

1		Bohrloch erstellen (Hammerbohrer). Tiefe des Bohrlochs h_0 und Bohrlochdurchmesser d_0 siehe Tabelle B1.3	Bei der Montage der Injektions-Ankerhülse in Vollstein oder massiven Bereichen von Lochsteinen ist das Bohrloch ebenfalls durch Ausblasen und Bürsten zu reinigen.
2		Verschlusskappe entfernen.	 Statikmischer aufschrauben (die Mischspirale im Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).
3		Kartusche in geeignete Auspresspistole legen.	 Einen etwa 10 cm langen Strang auspressen, bis der Mörtel gut durchmischt ist. Nicht grau gefärbter Mörtel härtet nicht aus und ist zu verwerfen.
4		Die Injektions Ankerhülse bündig mit der Oberfläche des Mauerwerks oder Putzes in das Bohrloch stecken.	 Die Injektions Ankerhülse vollständig vom Grund des Bohrlochs her mit Mörtel verfüllen. ¹⁾
5		Nur saubere und ölfreie Elemente verwenden. Ankerstange mit Setztiefenmarkierung versehen. Die Ankerstange oder den Innengewindeanker FIS E von Hand unter leichten Drehbewegungen bis zum Erreichen der Setztiefenmarkierung (Ankerstange) bzw. oberflächenbündig (Innengewindeanker) einschieben.	
6		Nicht berühren. Minimale Aushärtezeit siehe Tabelle B3	 Sechskantmutter anziehen. $T_{\text{inst,max}}$ siehe Tabelle B1.3







¹⁾ Genaue Füllmengen siehe Montageanleitung des Herstellers.

Tabelle B 4: Verzeichnis der Steine und Blöcke

Stein Nr. 1 Vollstein Mz gemäß EN 771-2 $\rho \geq 1,8 \text{ [kg/dm}^3\text{]}$ $f_b \geq 10 \text{ oder } 20 \text{ [N/mm}^2\text{]}$			Stein Nr. 6 Hochlochziegel HLz gemäß EN 771-1 $\rho \geq 1,4 \text{ [kg/dm}^3\text{]}$ $f_b \geq 20 \text{ [N/mm}^2\text{]}$		
Stein Nr. 2 Kalksandvollstein gemäß EN 771-2 $\rho \geq 1,8 \text{ [kg/dm}^3\text{]}$ $f_b \geq 10 \text{ oder } 20 \text{ [N/mm}^2\text{]}$			Stein Nr. 7 Hochlochziegel HLz gemäß EN 771-1 $\rho \geq 1,0 \text{ [kg/dm}^3\text{]}$ $f_b \geq 10 \text{ [N/mm}^2\text{]}$		
Stein Nr. 3 Kalksandvollstein gemäß EN 771-2 $\rho \geq 1,8 \text{ [kg/dm}^3\text{]}$ $f_b \geq 10 \text{ oder } 20 \text{ [N/mm}^2\text{]}$			Stein Nr. 8 Hochlochziegel HLz gefüllt mit Mineralwolle gemäß EN 771-1 $\rho \geq 0,6 \text{ [kg/dm}^3\text{]}$ $f_b \geq 8 \text{ [N/mm}^2\text{]}$		
Stein Nr. 4 Kalksandlochstein gemäß EN 771-2 $\rho \geq 1,4 \text{ [kg/dm}^3\text{]}$ $f_b \geq 12 \text{ oder } 20 \text{ [N/mm}^2\text{]}$			Stein Nr. 9 Hohlblock aus Leichtbeton Hbl gemäß EN 771-1 $\rho \geq 1,0 \text{ [kg/dm}^3\text{]}$ $f_b \geq 4 \text{ [N/mm}^2\text{]}$		
Stein Nr. 5 Hochlochziegel HLz gemäß EN 771-1 $\rho \geq 0,9 \text{ [kg/dm}^3\text{]}$ $f_b \geq 10 \text{ [N/mm}^2\text{]}$			Stein Nr. 10 Porenbeton-Block $\rho \geq 350, 500 \text{ oder } 650 \text{ [kg/dm}^3\text{]}$ $f_b \geq 2, 4 \text{ oder } 6 \text{ [N/mm}^2\text{]}$		

Darstellung der Steine nicht maßstäblich.

Tabelle B 5.1: Zuordnung der Ankerstangen¹⁾, Injektions-Ankerhülsen¹⁾²⁾ und Steine

Stein- bezeichnung	Stein	Zulässige Ankerstangen, Injektions-Ankerhülsen und Innengewindeanker	
Stein Nr. 1 Vollstein Mz gemäß EN 771-2 $\rho \geq 1,8$ [kg/dm ³] $f_b \geq 10$ oder 20 [N/mm ²]		 	M8; M10; M12 FIS E 11x85 M6, M8
Stein Nr. 2 Kalksandvollstein gemäß EN 771-2 $\rho \geq 1,8$ [kg/dm ³] $f_b \geq 10$ oder 20 [N/mm ²]		 	M8; M10; M12 FIS E 11x85 M6, M8
Stein Nr. 3 Kalksandvollstein gemäß EN 771-2 $\rho \geq 1,8$ [kg/dm ³] $f_b \geq 10$ oder 20 [N/mm ²]		 	FIS H 12x85 K FIS H 16x85 K FIS H 20x85 K FIS H 16x130 K FIS H 20x130 K
Stein Nr. 4 Kalksandlochstein gemäß EN 771-2 $\rho \geq 1,4$ [kg/dm ³] $f_b \geq 12$ oder 20 [N/mm ²]		 	FIS H 12x85 K FIS H 16x85 K FIS H 20x85 K FIS H 16x130 K FIS H 20x130 K
Stein Nr. 5 Hochlochziegel HLZ gemäß EN 771-1 $\rho \geq 0,9$ [kg/dm ³] $f_b \geq 10$ [N/mm ²]		 	FIS H 12x85 K FIS H 16x85 K FIS H 20x85 K FIS H 16x130 K FIS H 20x130 K
Stein Nr. 6 Hochlochziegel HLZ gemäß EN 771-1 $\rho \geq 1,4$ [kg/dm ³] $f_b \geq 20$ [N/mm ²]		 	FIS H 12x85 K FIS H 16x85 K FIS H 20x85 K

¹⁾ Andere Kombinationen sind nach der Durchführung von Baustellenversuchen gemäß ETAG 029, Anhang B zulässig.

²⁾ Injektions-Ankerhülsen-Ankerstangen Kombinationen siehe Tabelle 1.3
Der β - Faktor für diese Baustellenversuche sind in Tabelle C4 angegeben
Darstellung der Steine nicht maßstäblich.

fischer Injektionsystem FIS P Plus für Mauerwerk



Verwendungszweck

Zuordnung der Ankerstangen, Injektions Ankerhülsen, Innengewindeanker und Steine,
Teil 1

Anhang B 9

Anhang 15 / 24


Tabelle B 5.2: Zuordnung der Ankerstangen¹⁾, Injektions-Ankerhülsen¹⁾²⁾ und Steine

Stein- bezeichnung	Stein	Zulässige Ankerstangen, Injektions-Ankerhülsen und Innengewindeanker	
Stein Nr. 7 Hochlochziegel HLz gemäß EN 771-1 $\rho \geq 1,0 \text{ [kg/dm}^3\text{]}$ $f_b \geq 10 \text{ [N/mm}^2\text{]}$			FIS H 12x85 K FIS H 16x85 K FIS H 20x85 K FIS H 20x130 K
Stein Nr. 8 Hochlochziegel HLz gefüllt mit Mineralwolle gemäß EN 771-1 $\rho \geq 0,6 \text{ [kg/dm}^3\text{]}$ $f_b \geq 8 \text{ [N/mm}^2\text{]}$			FIS H 12x85 K FIS H 16x85 K FIS H 20x85 K FIS H 16x130 K FIS H 20x130 K FIS H 20x200 K
Stein Nr. 9 Leichtbeton Hohlblock gemäß EN 771-1 $\rho \geq 1,0 \text{ [kg/dm}^3\text{]}$ $f_b \geq 4 \text{ [N/mm}^2\text{]}$			FIS H 12x85 K FIS H 16x85 K FIS H 20x85 K FIS H 16x130 K FIS H 20x130 K
Stein Nr. 10 Porenbeton-Block $\rho \geq 350, 500 \text{ oder } 650 \text{ [kg/dm}^3\text{]}$ $f_b \geq 2, 4 \text{ oder } 6 \text{ [N/mm}^2\text{]}$			M8; M10; M12
			FIS E 11x85 M6 FIS E 11x85 M8 FIS E 15x85 M10 FIS E 15x85 M12

¹⁾ Andere Kombinationen sind nach der Durchführung von Baustellenversuchen gemäß ETAG 029, Anhang B zulässig.

²⁾ Injektions-Ankerhülsen-Ankerstangen Kombinationen siehe Tabelle 1.3
Der β - Faktor für diese Baustellenversuche sind in Tabelle C4 angegeben
Darstellung der Steine nicht maßstäblich.

Tabelle C1.1: Charakteristische Zugtragfähigkeit und Quertragfähigkeit

Stein	Dichte ρ [kg/dm ³] - Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	Siebhülse FIS H...K	Ankergröße oder Schraubengröße für Innengewindeanker	Effektive Verankerstiefe		Charakteristischer Widerstand [kN]			
				$h_{ef,min}$ [mm]	$h_{ef,max}$ [mm]	N_{Rk}		V_{Rk}	
						Temp. 50/80°C		Alle Kategorien	
						d/d	w/w		
 Nr.1: Vollstein Mz	$\rho \geq 1,8$ $f_b \geq 10$	ohne	M8	50	200	4,0	2,5	2,5	
			M10	50	79	3,5	2,0	4,0	
			M10	80	199	5,0	3,0		
			M10	200	200	8,5	7,5	8,5	
			M12	50	79	3,0	2,0	4,0	
			M12	80	199	5,5	3,5		
			M12	200	200	8,0	5,0	8,5	
			FIS E 11x85 M6/ M8	85	85	5,5	3,5	2,5	
	$\rho \geq 1,8$ $f_b \geq 20$		M8	50	200	5,5	3,5	4,0	
			M10	50	79	5,0	3,0	6,0	
			M10	80	199	7,0	4,5		
			M10	200	200	8,5	8,5	8,5	
			M12	50	79	4,5	3,0	5,5	
			M12	80	199	8,0	5,0		
			M12	200	200	8,5	7,0	8,5	
			FIS E 11x85 M6/ M8	85	85	8,0	5,0	4,0	
 Nr.2: Kalksand- vollstein	$\rho \geq 1,8$ $f_b \geq 10$	ohne	M8	50	200	2,5	1,5	4,0	
			M10	50	79				
			M10	80	199				
			M10	200	200	8,5	6,0	5,0	
			M12	50	79	2,5	1,5		
			M12	80	199				
			M12	200	200	8,5	6,5		
			FIS E 11x85 M6/ M8	85	85	2,5	1,5	3,0	
	$\rho \geq 1,8$ $f_b \geq 20$		M8	50	200	3,5	2,0	5,5	
			M10	50	79				
			M10	80	199				
			M10	200	200	8,5	8,5	7,0	
			M12	50	79	3,5	2,0		
			M12	80	199				
			M12	200	200	8,5	8,5		
			FIS E 11x85 M6/ M8	85	85	3,5	2,0	4,0	

Darstellung der Steine nicht maßstäblich

fischer Injektionsystem FIS P Plus für Mauerwerk
Leistungen


Charakteristische Zugtragfähigkeit und Quertragfähigkeit, Teil 1


Anhang C 1

Anhang 17 / 24

Tabelle C1.2: Charakteristische Zugtragfähigkeit und Quertragfähigkeit

Stein	Dichte ρ [kg/dm ³] - Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	Hülse FIS H...K	Ankergröße oder Schraubengröße für Innengewindeanker	Effektive Verankerungstiefe		Charakteristischer Widerstand [kN]		
				$h_{ef,min}$ [mm]	$h_{ef,max}$ [mm]	N _{Rk}		V _{Rk}
						Temp. 50/80°C		
						d/d	w/w	
Alle Kategorien								

 Nr.3 Kalksandvollstein	$\rho \geq 1,8$ $f_b \geq 10$	12x85	M8	85	85	6,0	3,5	3,0
		16x85	FIS E 11x85 M6	85	85	3,5	2,0	
		16x85	M8/M10, FIS E 11x85 M8	85	85	3,5	2,0	3,5
		20x85	M12, FIS E 15x85 M10/M12	85	85	8,5	6,5	
		16x130	M8/M10	110	130	3,5	2,0	
		20x130	M12	110	130	7,0	4,5	
	$\rho \geq 1,8$ $f_b \geq 20$	12x85	M8	85	85	8,5	5,0	4,5
		16x85	FIS E 11x85 M6	85	85	5,5	3,0	
		16x85	M8/M10, FIS E 11x85 M8	85	85	5,5	3,0	5,5
		20x85	M12, FIS E 15x85 M10/M12	85	85	8,5	8,5	
		16x130	M8/M10	110	130	5,0	3,0	
		20x130	M12	110	130	8,5	6,0	

 Nr.4 Kalksandlochstein	$\rho \geq 1,4$ $f_b \geq 12$	12x85	M8	85	85	2,5	2,5	2,5
		16x85	FIS E 11x85 M6	85	85	3,0	2,5	
		16x85	M8/M10, FIS E 11x85 M8	85	85	3,0	2,5	4,5
		20x85	M12, FIS E 15x85 M10/M12	85	85	3,5	3,0	4,5
		16x130	M8/M10	110	130			
		20x130	M12	110	130			
	$\rho \geq 1,4$ $f_b \geq 20$	12x85	M8	85	85	4,5	4,0	4,5
		16x85	FIS E 11x85 M6	85	85	5,0	4,0	4,0
		16x85	M8/M10, FIS E 11x85 M8	85	85	5,0	4,5	7,5
		20x85	M12, FIS E 15x85 M10/M12	85	85	6,0	5,5	7,5
		16x130	M8/M10	110	130			
		20x130	M12	110	130			

Darstellung der Steine nicht maßstäblich

fischer Injektionsystem FIS P Plus für Mauerwerk



Leistungen

Charakteristische Zugtragfähigkeit und Quertragfähigkeit, Teil 2

Anhang C 2

Anhang 18 / 24

Tabelle C1.3: Charakteristische Zugtragfähigkeit und Quertragfähigkeit

Stein	Dichte ρ [kg/dm ³] - Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	Hülse FIS H...K	Ankergröße oder Schraubengröße für Innengewindeanker	Effektive Verankerungs- tiefe		Charakteristischer Widerstand [kN]		
				$h_{ef,min}$ [mm]	$h_{ef,max}$ [mm]	N_{Rk}		V_{Rk}
						Temp. 50/80°C		Alle Kategorien
						d/d	w/w	
 Nr.5: Hochlochziegel HLz	$\rho \geq 0,9$ $f_b \geq 10$	12x85	M8	85	85	4,0	3,5	4,0
16x85		FIS E 11x85 M6	85	85	3,5	3,5	4,0	
16x85		M8/M10, FIS E 11x85 M8	85	85	3,5	3,5	5,5	
20x85		M12, FIS E 15x85 M10/M12	85	85	5,0	4,5	6,0	
16x130		M8/M10	110	130	5,0	4,5	5,5	
20x130		M12	110	130	5,0	4,5	6,0	
 Nr.6: Hochlochziegel HLz	$\rho \geq 1,4$ $f_b \geq 20$	12x85	M8	85	85	4,0	3,5	7,5 (5,5) ¹⁾
16x85		FIS E 11x85 M6	85	85	2,5		4,0	
16x85		M8/M10, FIS E 11x85 M8	85	85	2,5		4,5	
20x85		M12, FIS E 15x85 M10/M12	85	85	3,0		8,5 (5,5) ¹⁾	
 Nr.7: Hochlochziegel HLz	$\rho \geq 1,0$ $f_b \geq 10$	12x85	M8	85	85	0,9		1,2
16x85		M8/M10, FIS E 11x85 M6/M8	85	85	2,5			
20x85		M12, FIS E 15x85 M10/M12	85	85				
16x130		M8/M10	110	130			1,5	
20x130		M12	110	130	3,5	3,0	1,5	
 Nr.8: Hochlochziegel HLz	$\rho \geq 0,6$ $f_b \geq 8$	12x85	M8	85	85	2,0	2,0	2,5
16x85		FIS E 11x85 M6	85	85	2,0	1,5	2,5	
16x85		M8/M10, FIS E 11x85 M8	85	85	2,0	1,5	3,0	
20x85		M12, FIS E 15x85 M10/M12	85	85	2,0	2,0	1,5	
16x130		M8/M10	110	130	3,0	2,5	3,0	
20x130		M12	110	130	2,0	2,0	1,5	
20x200		M12	180	200	3,0	3,0	1,5	
 Nr.9: Leichtbeton Hohlblock	$\rho \geq 1,0$ $f_b \geq 4$	12x85	M8	85	85	3,0		2,0
16x85		M8/M10, FIS E 11x85 M6/M8	85	85				
20x85		M12, FIS E 15x85 M10/M12	85	85				
16x130		M8/M10	110	130				
20x130		M12	110	130				

Darstellung der Steine nicht maßstäblich.

¹⁾ Charakteristischer Wert für das Herausdrücken eines Steines $V_{Rk,pb} = 5,5$ kN

fischer Injektionsystem FIS P Plus für Mauerwerk

Leistungen

Charakteristische Zugtragfähigkeit und Quertragfähigkeit, Teil 3

Anhang C 3

Anhang 19 / 24

Tabelle C1.4: Charakteristische Werte für Zugtragfähigkeit und Quertragfähigkeit

Stein	Dichte ρ [kg/dm ³] - Druckfestigkeit f_b [N/mm ²]	Hülse FIS H...K	Ankergröße oder Schraubengröße für Innengewindeanker	Effektive Verankerungstiefe		Charakteristischer Widerstand [kN]		
				$h_{ef,min}$ [mm]	$h_{ef,max}$ [mm]	N _{Rk}		V _{Rk}
						Temp. 50/80°C		Alle Kategorien
						d/d	w/w	
	$\rho \geq 350$ $f_b \geq 2$	ohne	M8	100	120	1,5	1,2	
			M10	100	120		1,2	
			M12	100	120		1,5	
			FIS E 11x85 M6/M8 FIS E 15x85 M10/M12	85	1,2			
	$\rho \geq 500$ $f_b \geq 4$	ohne	M8	100	120	2,0	2,5	
			M10	100	120	2,5	2,0	
			M12	100	120		2,5	
			FIS E 11x85 M6/M8 FIS E 15x85 M10/M12	85	2,0	2,0		
	$\rho \geq 650$ $f_b \geq 6$	ohne	M8	100	120	3,5	3,0	3,0
			M10	100	120	5,0	4,5	3,0
			M12	100	120			3,5
			FIS E 11x85 M6/M8 FIS E 15x85 M10/M12	85	3,5	2,5		

Nr.10: Porenbeton

Darstellung der Steine nicht maßstäblich.

fischer Injektionsystem FIS P Plus für Mauerwerk

Leistungen

Charakteristische Werte für Zugtragfähigkeit und Quertragfähigkeit für Porenbeton, Teil 4

Anhang C 4

Anhang 20 / 24

Tabelle C2: Charakteristische Biegemomente

Größe				M8	M10	M12
Charakteristisches Biegemoment $M_{Rk,s}$	Verzinkter Stahl	Festigkeitsklasse	5.8 [Nm]	19	37	65
			8.8 [Nm]	30	60	105
	Nichtrostender Stahl A4	Festigkeitsklasse	50 [Nm]	19	37	65
			70 [Nm]	26	52	92
			80 [Nm]	30	60	105
	Hochkorrosionsbeständiger Stahl C	Festigkeitsklasse	50 [Nm]	19	37	65
			70 ¹⁾ [Nm]	26	52	92
			80 [Nm]	30	60	105

¹⁾ $f_{uk} = 700 \text{ N/mm}^2$; $f_{yk} = 560 \text{ N/mm}^2$

Tabelle C2.1: Charakteristische Biegemomente für Innengewindeanker FIS E

Größe FIS E				M6	M8	M10	M12
Charakteristisches Biegemoment $M_{Rk,s}$	Verzinkter Stahl	Festigkeitsklasse der Schraube	5.8 [Nm]	8	19	37	65
			8.8 [Nm]	12	30	60	105
	Nichtrostender Stahl A4	Festigkeitsklasse der Schraube	70 [Nm]	11	26	52	92
			70 [Nm]	11	26	52	92
	Hochkorrosionsbeständiger Stahl C	Festigkeitsklasse der Schraube	70 [Nm]	11	26	52	92
			70 [Nm]	11	26	52	92

Tabelle C3: Verschiebungen unter Zuglast und Querlast

Material	N [kN]	δN_0 [mm]	δN_∞ [mm]	V [kN]	δV_0 [mm]	δV_∞ [mm]
Vollsteine und Porenbeton	$\frac{N_{Rk}}{1,4 \cdot \gamma_M}$	0,03	0,06	$\frac{V_{Rk}}{1,4 \cdot \gamma_M}$	0,59	0,88
	$\frac{N_{Rk}}{1,4 \cdot \gamma_M}$	0,03	0,06	$\frac{V_{Rk}}{1,4 \cdot \gamma_M}$	1,71	2,56

fischer Injektionsystem FIS P Plus für Mauerwerk
Leistungen

Charakteristische Biegemomente; Verschiebungen

Anhang C 5

Anhang 21 / 24

Tabelle C4: β - Faktor für Baustellenversuche gemäß ETAG 029, Anhang B

Nutzungskategorie		w/w	d/d
Temperaturbereich		50/80	50/80
Material	Größe		
Vollsteine	M8	0,57	0,96
	M10	0,59	
	M12 FIS E 11x85 M6/M8 FIS E 15x85 M10/M12	0,60	
Lochsteine	Alle Größen	0,86	0,96
Porenbeton	Alle Größen	0,73	0,81

fischer Injektionsystem FIS P Plus für Mauerwerk

Leistungen

β - Faktor für Baustellenversuche

Anhang C 6

Anhang 22 / 24

Tabelle C5: Randabstand und Achsabstand

Richtung zur Lagerfuge			⊥				Gruppenfaktor				Minimale Dicke des Mauerwerks
Stein Nr.	h _{ef} [mm]	C _{cr} = c _{min}	s _{min}	s _{cr}	s _{min}	s _{cr}	⊥				[mm]
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	α ^g _N	α ^g _V	α ^g _N	α ^g _V	
1	50	100	75		60 ¹⁾	150	2	2	1,5	1,4	h _{ef} + 30 (≥ 80)
	80	100	75		60 ¹⁾	240	2	2	1,5	1,4	
	200	150	75		240		2				
2	50	100	75		240		2				
	80	100	75		240		2				
	200	150	75		240		2				
3	85	100	115		240		2				
	130	100	115		240		2				
4	alle Größen	100	115		100	240	2	2	1,5	1,5	
5	alle Größen	100	115		240		2				
6	alle Größen	100	115		240		2				
7	alle Größen	100	100	240	100	375 (500) ²⁾	1	1	1	1	
8	alle Größen	120	245		250		2				
9	alle Größen	80	240		365		2				
10	alle Größen	100	250		250		2				

¹⁾ nur für Zugbelastung gültig, für Querbeltung $s_{\min ||} = s_{cr ||}$

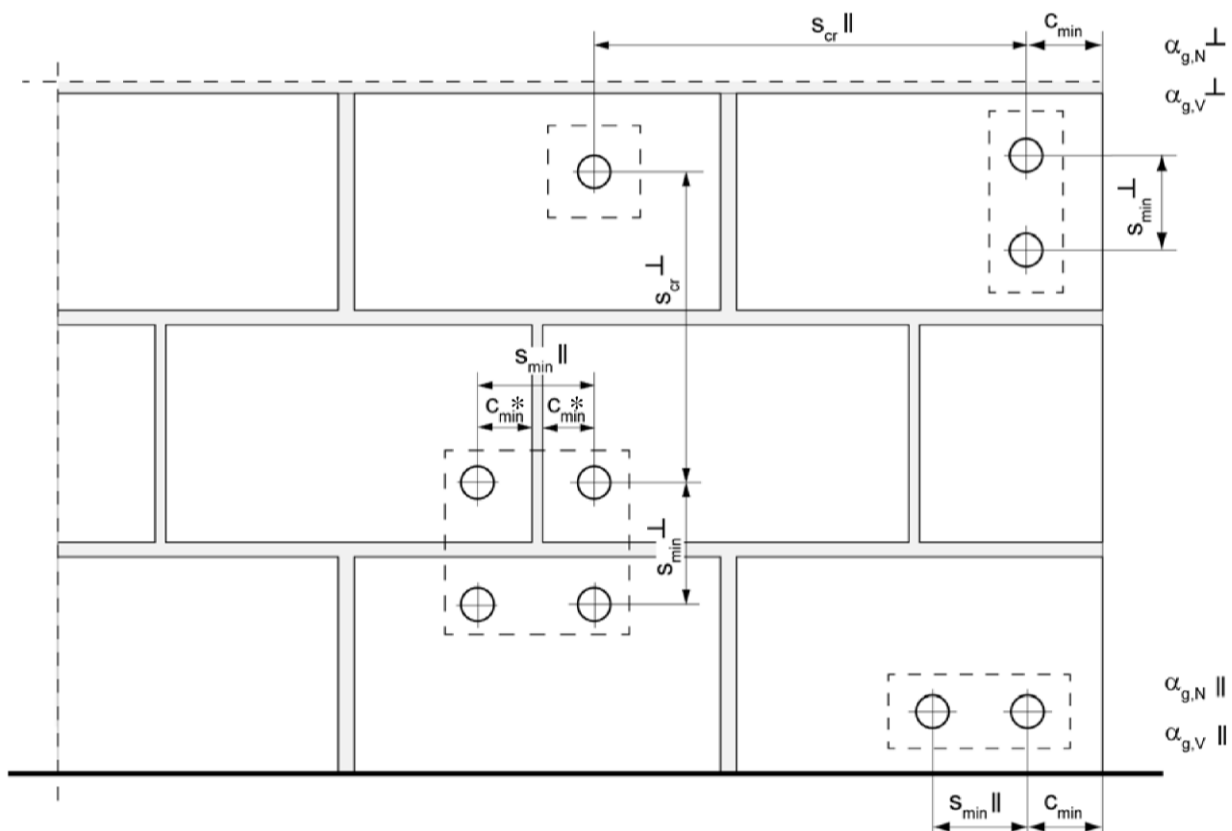
²⁾ Achsabstand für alternative Steingröße, siehe Tabelle B4, Stein 7

fischer Injektionsystem FIS P Plus für Mauerwerk

Leistungen
Randabstand und Achsabstand

Anhang C 7

Anhang 23 / 24



* Nur wenn die Fugen sichtbar sind und/oder vertikale Fugen nicht mit Mörtel gefüllt sind

$s_{min ||}$ = Minimaler Achsabstand parallel zur Lagerfuge

$s_{min \perp}$ = Minimaler Achsabstand rechtwinklig zur Lagerfuge

$s_{cr ||}$ = Charakteristischer Achsabstand parallel zur Lagerfuge

$s_{cr \perp}$ = Charakteristischer Achsabstand rechtwinklig zur Lagerfuge

$c_{cr} = c_{min}$ = Randabstand

$\alpha_{g,N ||}$ = Gruppenfaktor bei Zugbelastung parallel zur Lagerfuge

$\alpha_{g,V ||}$ = Gruppenfaktor bei Querbelastung parallel zur Lagerfuge

$\alpha_{g,N \perp}$ = Gruppenfaktor bei Zugbelastung vertikal zur Lagerfuge

$\alpha_{g,V \perp}$ = Gruppenfaktor bei Querbelastung vertikal zur Lagerfuge

Für $s > s_{cr}$ $\alpha_g = 2$

Für $s_{min} \leq s \leq s_{cr}$ α_g entsprechend Tabelle C5

$N_{Rk}^g = \alpha_{g,N} \cdot N_{Rk}$; $V_{Rk}^g = \alpha_{g,V} \cdot V_{Rk}$ (Gruppe mit 2 Ankern)

$N_{Rk}^g = \alpha_{g,N ||} \cdot \alpha_{g,N \perp} \cdot N_{Rk}$; $V_{Rk}^g = \alpha_{g,V ||} \cdot \alpha_{g,V \perp} \cdot V_{Rk}$ (Gruppe mit 4 Ankern)